
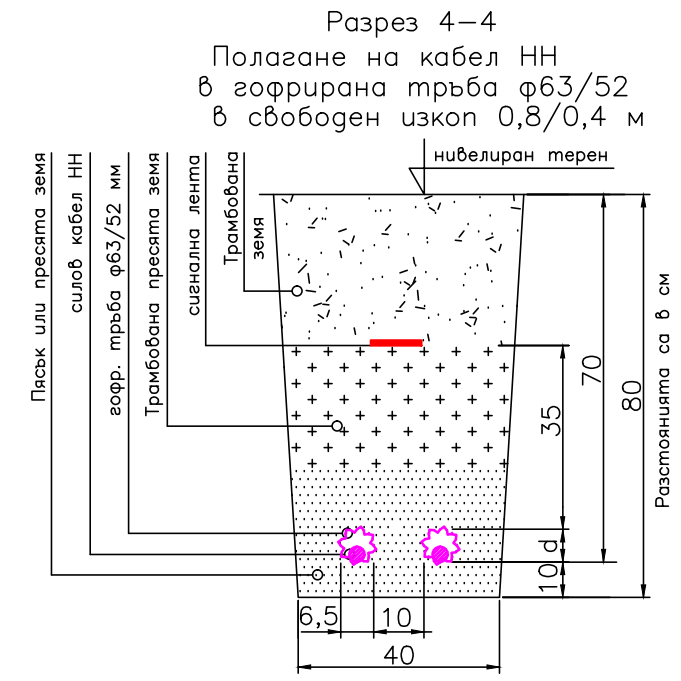
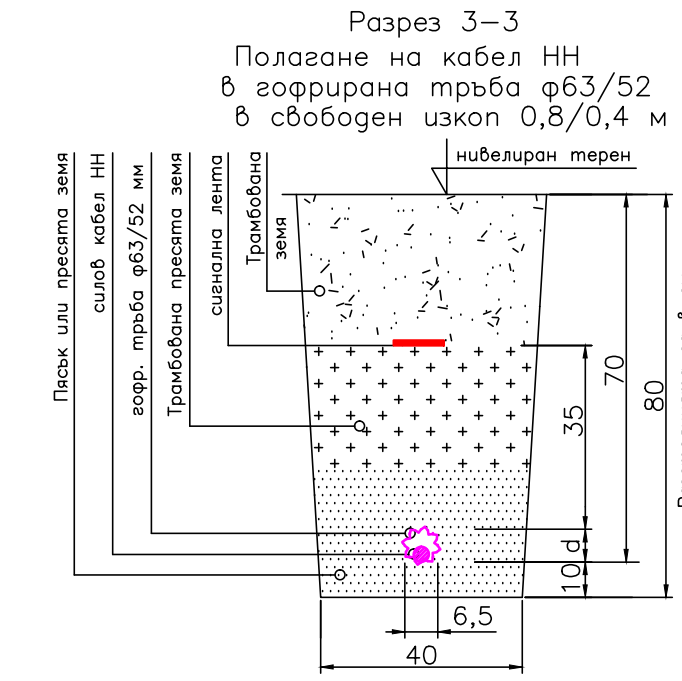
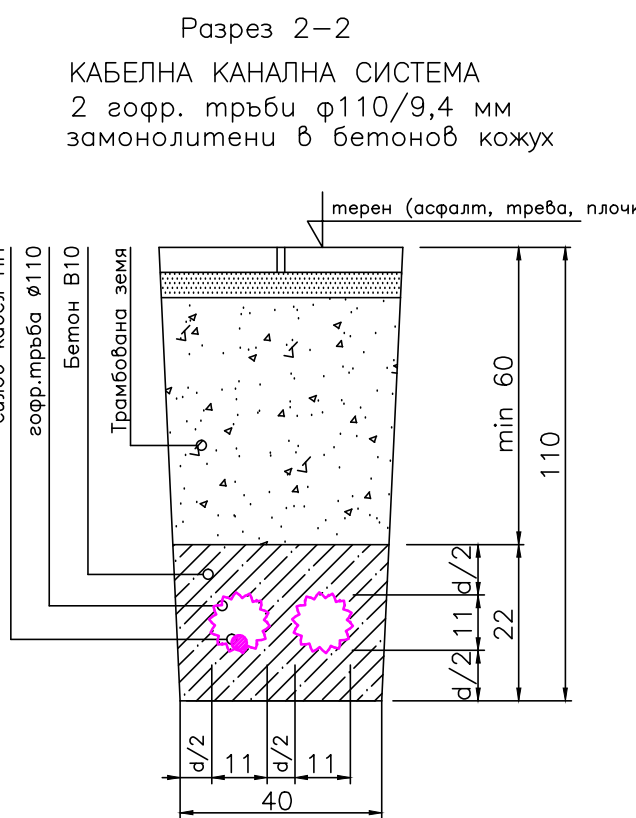


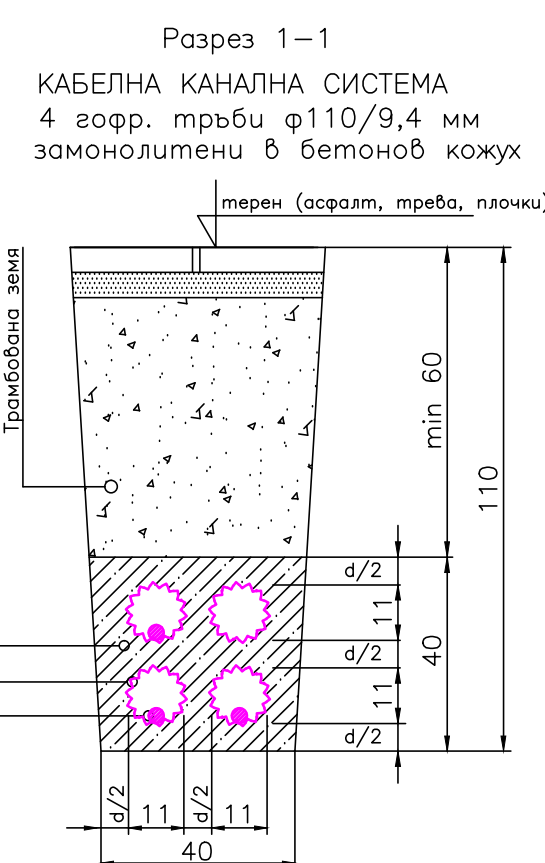

- Л Е Г Е Н Д А:
- Електрически кабел нов, съгласно надписа;
 - 27- Разстояние в метри;
 - ТЕУО Табло електромерно за улично осветление същ.;
 - ТУО Табло разпределително за улично осветление ново;
 - земление с 1/2 кол/а 63/63/6 1500 мм;
 - нова каб. канална система от гофр. или PVC тръби;
 - същ. каб. канална система от гофр. или PVC тръби;
 - напречен разрез на трасето на КЛ;
 - нова кабелна шахта с 3, 2 и 1 капака;
 - същ. кабелна шахта с 3, 2 и 1
 - бетонен репер с надпис КЛНН;
 - нов стълб Нсв=6 м с 1 бр. LED, съгл. надписа;
 - бр. осв. тела, бр. осв. и мощност W
 - клон-N табло. захранваща фаза
 - съществуващ стълб за демонтаж;
 - НШ.1 нова кабелна шахта с No1;

- Забележка:
- Кабелите НН се изтеглят в гофрирана тръба ф63/52, положена в изкоп 0,8/0,4 м.
 - В началото на трасето и от двете страни на пресичанията на пътни платна да се изградят кабелни шахти с два капака с размери 120/90 см. Ситуирането на кабелните шахти са посочени на чертежа.
 - Стълбовете за УО се захранват от нова табла ТУО.1, монтирана до съществуващо електромерно табло ТЕУО до фасадата на ТП-3.
 - Стълбовете за УО са горещопозиционни със светла височина 6 м (обща 7,2 м), едностранна розетка с дължина 1,00 м и 1 осветително тяло LED с мощност 33 W.
 - Схемата на захранване на УО е магистрална (вход-изход), обособени в четири клона "А", "Б", "В" и "Г".